



9489016

TECHTRADE

Hladilna enota 2x vent. s termostatom Digitus črna

NAVODILA ZA UPORABO

Strešne prezračevalne enote so primerne za vse vgradne stenske omare serije Unique kot tudi za vse samostoječe omrežne in strežniške omare (-EC). Namestitev v strešni modul omare lahko izvedete hitro in enostavno. Stikalo in nastavljiv termostat nudita najboljše možnosti za prilagajanje.





Specifikacije:

- Ohišje iz robustne jeklene pločevine
- Ventilatorji z rešetkastimi pokrovi
- Raven hrupa: 47 dBm
- 2 ventilatorja
- vklj. termostat, nastavljiv od 0 °C do +70 °C
- Stikalo za vklop/izklop
- Pretok zraka: 4,6 m³/min.
- 1,8 m kabel z vtičem CEE 7/7 (Type-F).
- Barva: svetlo siva, RAL 7035
- Pretok zraka: 4,6 m³/min
- Filter: ne
- Za serijo omari: Montaža na steno
- Montažno območje: Vrh
- Količina montiranih ventilatorjev: 2

Paket vsebuje: 1x ventilator, 1x material za pritrdjevanje, 1x navodila za uporabo


Namestitev

1. Hladilno enoto v komunikacijski omari namestite v želeni vodoravni položaj.
2. Hladilno enoto nato pritrdite z vijaki.
3. Enoto priklopite na zunanje električno omrežje ter jo vklopite.

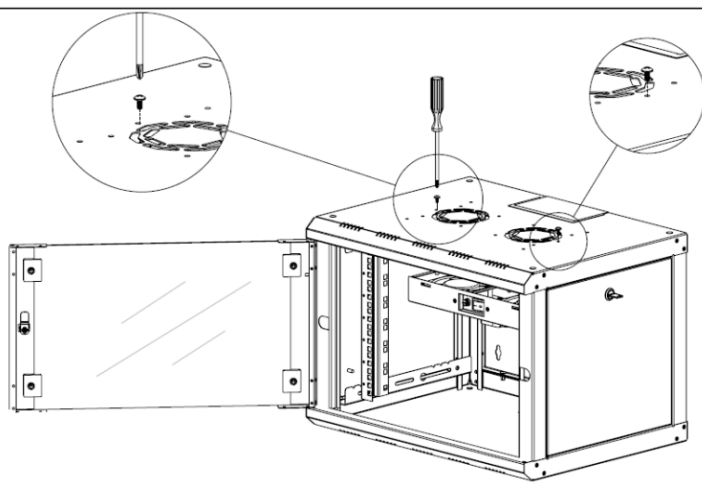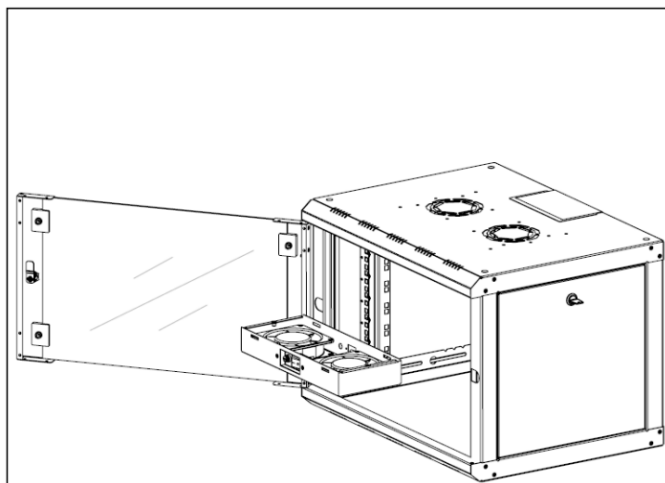

Uporaba

1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo
3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte
4. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresljajem
6. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo
7. Kadar izdelka dlje časa ne uporabljate, odklopite priključni kabel iz omrežja
8. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
9. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
10. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
11. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
12. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

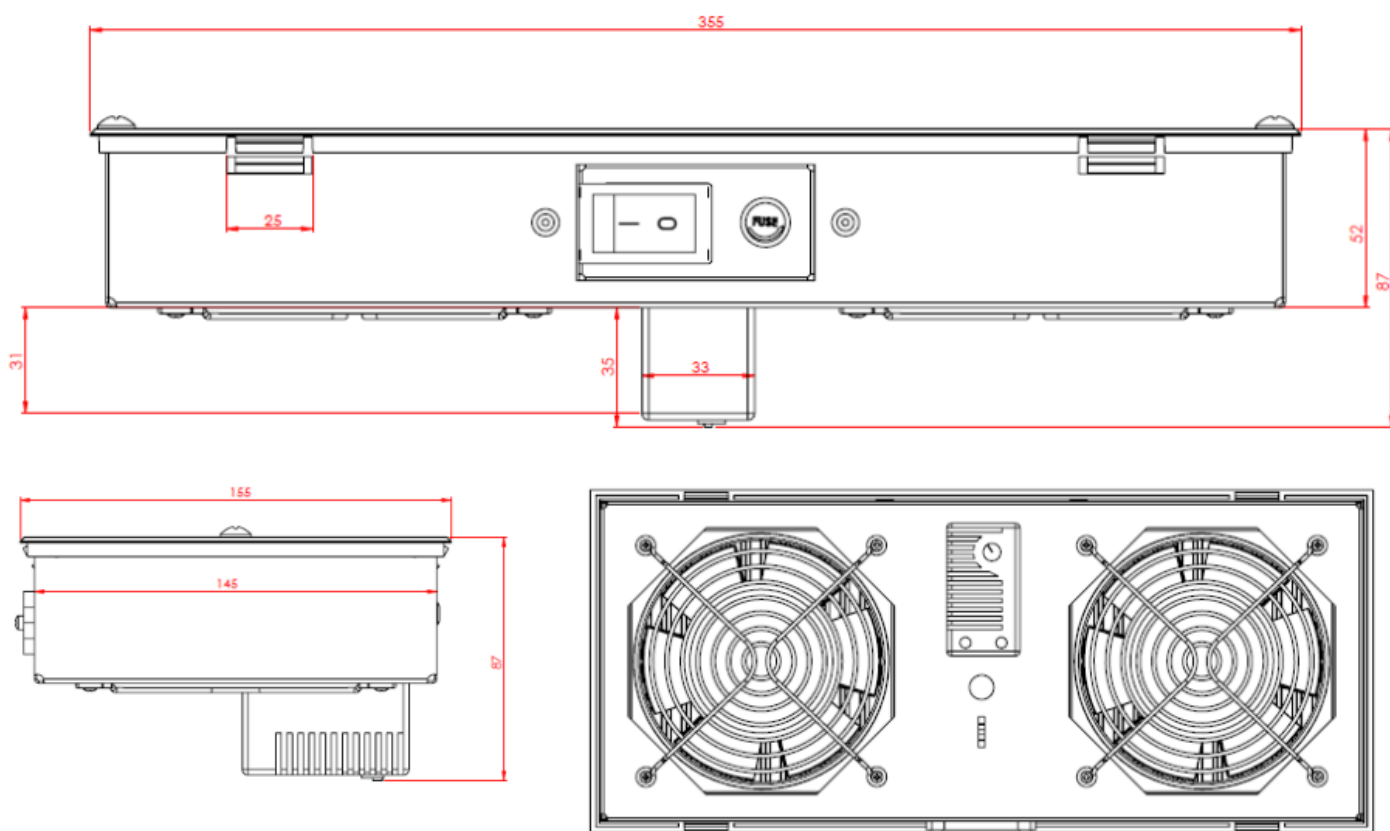

Firma in sedež proizvajalca:

ASSMANN Electronic GmbH, AUF DEM SCHÜFFEL 3, D - 58513 LÜDENSCHIED; NEMČIJA